PŮDORYS 1.NP, M 1:50

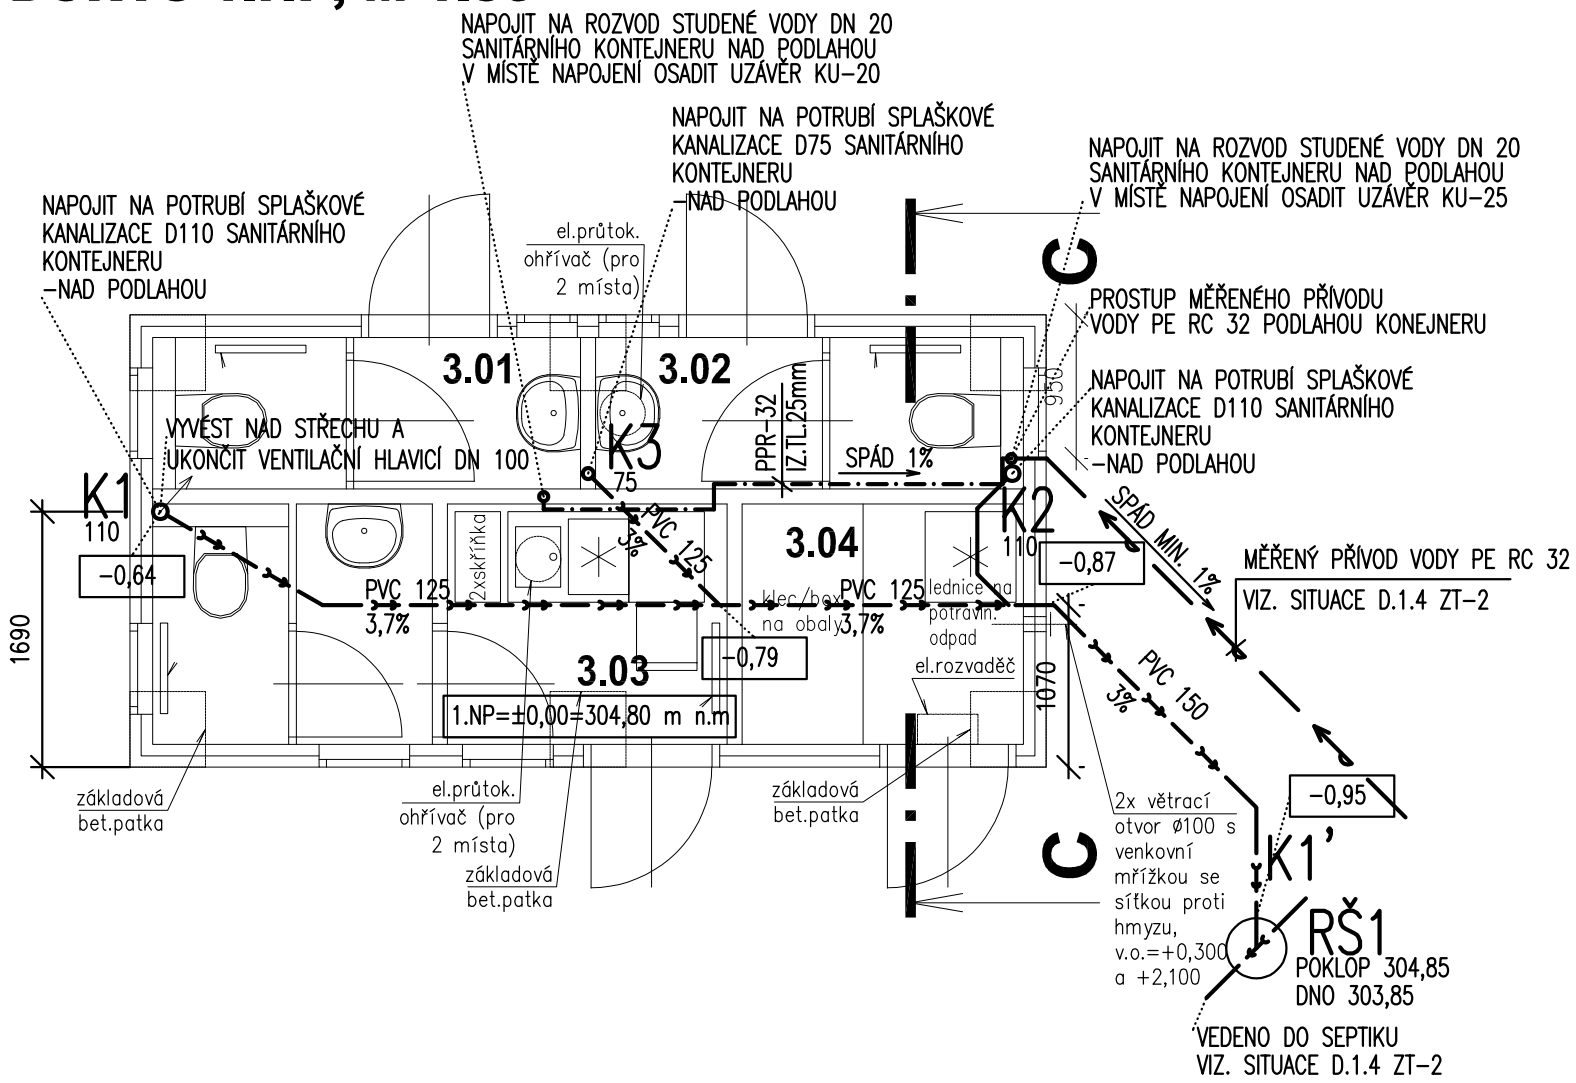

LEGENDA:

	PLASTOVÉ POTRUBÍ ODPADNÍ HRDLOVÉ HT (SVISLÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE) POTRUBÍ KANALIZACE VEDENÉ POD TERÉNEM BUDE PROVEDENO Z PVC U KG SN 4,8 ODPADNÍHO HRDLOVÉHO POTRUBÍ
	NAVRŽENÝ MĚŘENÝ PŘÍVOD VODY PE RC 32/3,0 SDR 11 PE 100 PN 16
	NAVRŽENÝ ROZVOD STUDENÉ VODY, MATERIÁL POLYPROPYLÉNOVÉ POTRUBÍ (S 3,2)
K1–K3	STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
RŠ1	PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA DN 400 S LITINOVÝM POKLOPEM – SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
KU	KULOVÝ UZÁVĚR PLNOPRŮTOKOVÝ S OVLÁDACÍ PÁČKOU, NIKLOVANÝ

POZNÁMKA:

DRÁŽKY A PRŮRAZY PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY DLE TOHOTO VÝKRESU.

ROZVODY ZDRAVOTNÍ TECHNIKY KOORDINOVAT S ROZVODY VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ!

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY SANITÁRNÍHO KONTEJNERU

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ VÝVODŮ KANALIZAČNÍCH STOUPAČEK A VÝVODŮ STUDENÉ VODY Z PODLAHY KONTEJNERU BUDE UPŘESNĚNO PŘED REALIZACÍ STAVBY DLE VYBRANÉHO DODAVATELE KONTEJNERU

HLOUBKY DNA KANALIZACE JSOU VZTAHOVÁNY RELATIVNÍMI VÝŠKAMI
KE KÓTĚ 1NP = ±0,000 = 304,80m n.m.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV	PLOCHA [m²]	POVRCH PODLAHY	POVRCH STĚN	POVRCH STROPU	PODHLED	POZNÁMKA
3.01	WC–genderově neutrální	2,7	PVC	laminátová dřev. deska	laminátová dřev. deska		
3.02	WC–genderově neutrální	2,7	PVC	laminátová dřev. deska	laminátová dřev. deska		
3.03	WC+ŠATNA+DENNÍ MÍSTNOST–personál stánku	5,8	PVC	laminátová dřev. deska	laminátová dřev. deska		
3.04	SKLAD ODPADŮ –personál stánku	3,0	PVC	laminátová dřev. deska	laminátová dřev. deska		

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ANDREA JUNKOVÁ AUTORIZOVANÝ TECHNIK SPECIALIZACE ZDRAVOTNÍ TECHNIKA KŘIŽIKOVA 553 541 01 TRUTNOV IČO 691 58 509	
STAVEBNÍ ČÁST ING. JAROSLAV IMLAUF	ZT ANDREA JUNKOVÁ	ANDREA JUNKOVÁ	ING. MICHAL KARLÍK		
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		OBEC: CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ			
INVESTOR: MĚSTYS CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ 544 42, CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ č.p. 102				ČÍSLO ZAKÁZKY	34.24–DUR + DSP
REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU U RYBNÍKŮ V GRUNTU NA p.p.č. 915/1 **MĚSTYS CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ** **SO 03 – VEŘEJNÉ TOALETY** D.1.4 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA				DRUH PROJEKTU	SPOLEČNÉ POVOLENÍ
				DATUM	10/2024
				FORMÁT A4	2 A4
				MĚŘÍTKO	1:50
PŮDORYS 1.NP – VEŘEJNÉ TOALETY – KANALIZACE, VODOVOD				**D.1.4 ZT – 3**	